

神明町保育園放射線詳細測定結果(11月7日実施)

測定結果(単位: μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.17



[地上5cm] 平均 0.12 範囲 0.06~0.24

すべての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位: μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	グランド中央	0.07	0.07
2	グランド東	0.07	0.07
3	グランド西	0.07	0.08
4	南側事業所雨どいはずれ付近	0.24	0.17
5	鉄棒中央	0.09	0.10
6	遊具中央	0.07	0.08
7	うんてい中央	0.07	0.07
8	のぼり棒中央	0.06	0.07
9	正面口付近窪地	0.09	0.08
10	自転車置き場雨どい西	0.19	0.09
11	自転車置き場雨どい東	0.10	0.07
12	物置裏	0.11	0.08
13	砂場中央	0.08	0.07
14	物置雨どい	0.14	0.09
15	滑り台降口	0.21	0.09
16	外階段降口	0.11	0.08
17	物置裏	0.22	0.09
18	旧浄化槽建屋裏	0.21	0.08
19	物置裏	0.09	0.09
20	U字側溝(用水路出口付近)	0.18	0.09
21	U字側溝(奥東側)	0.12	0.09
22	2階ベランダ排水溝	0.09	0.06
23	2階ベランダ排水溝	0.09	0.07
24	2階ベランダ排水溝	0.08	0.07
25	2階ベランダ排水溝	0.10	0.06
26	屋上雨どい2階ベランダ網	0.20	0.08
27	雨水グレーチング南側	0.07	0.07
28	雨水グレーチング北側	0.10	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安: 地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

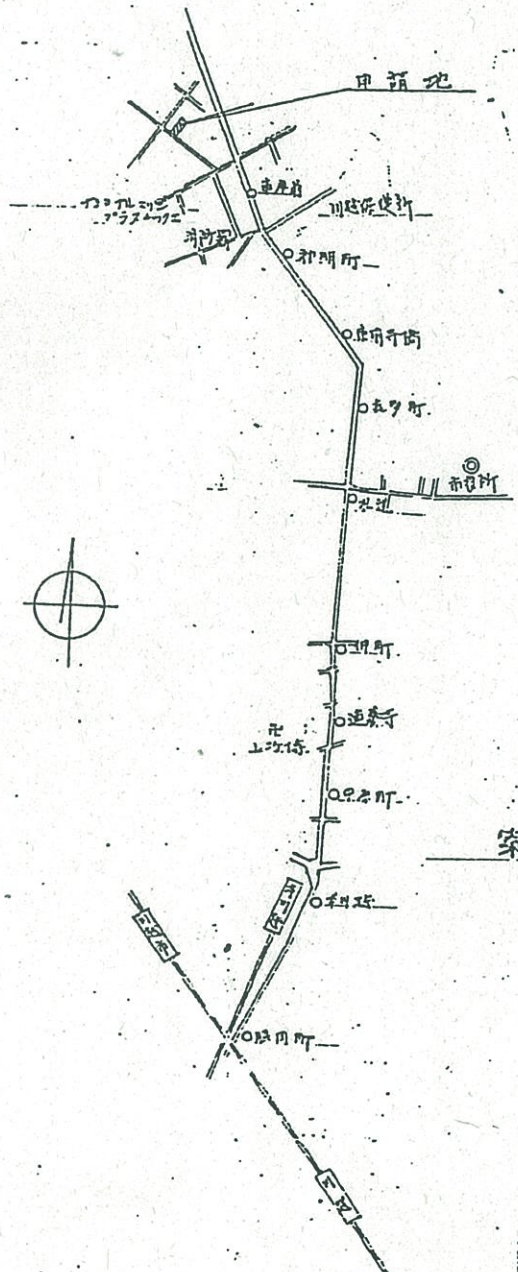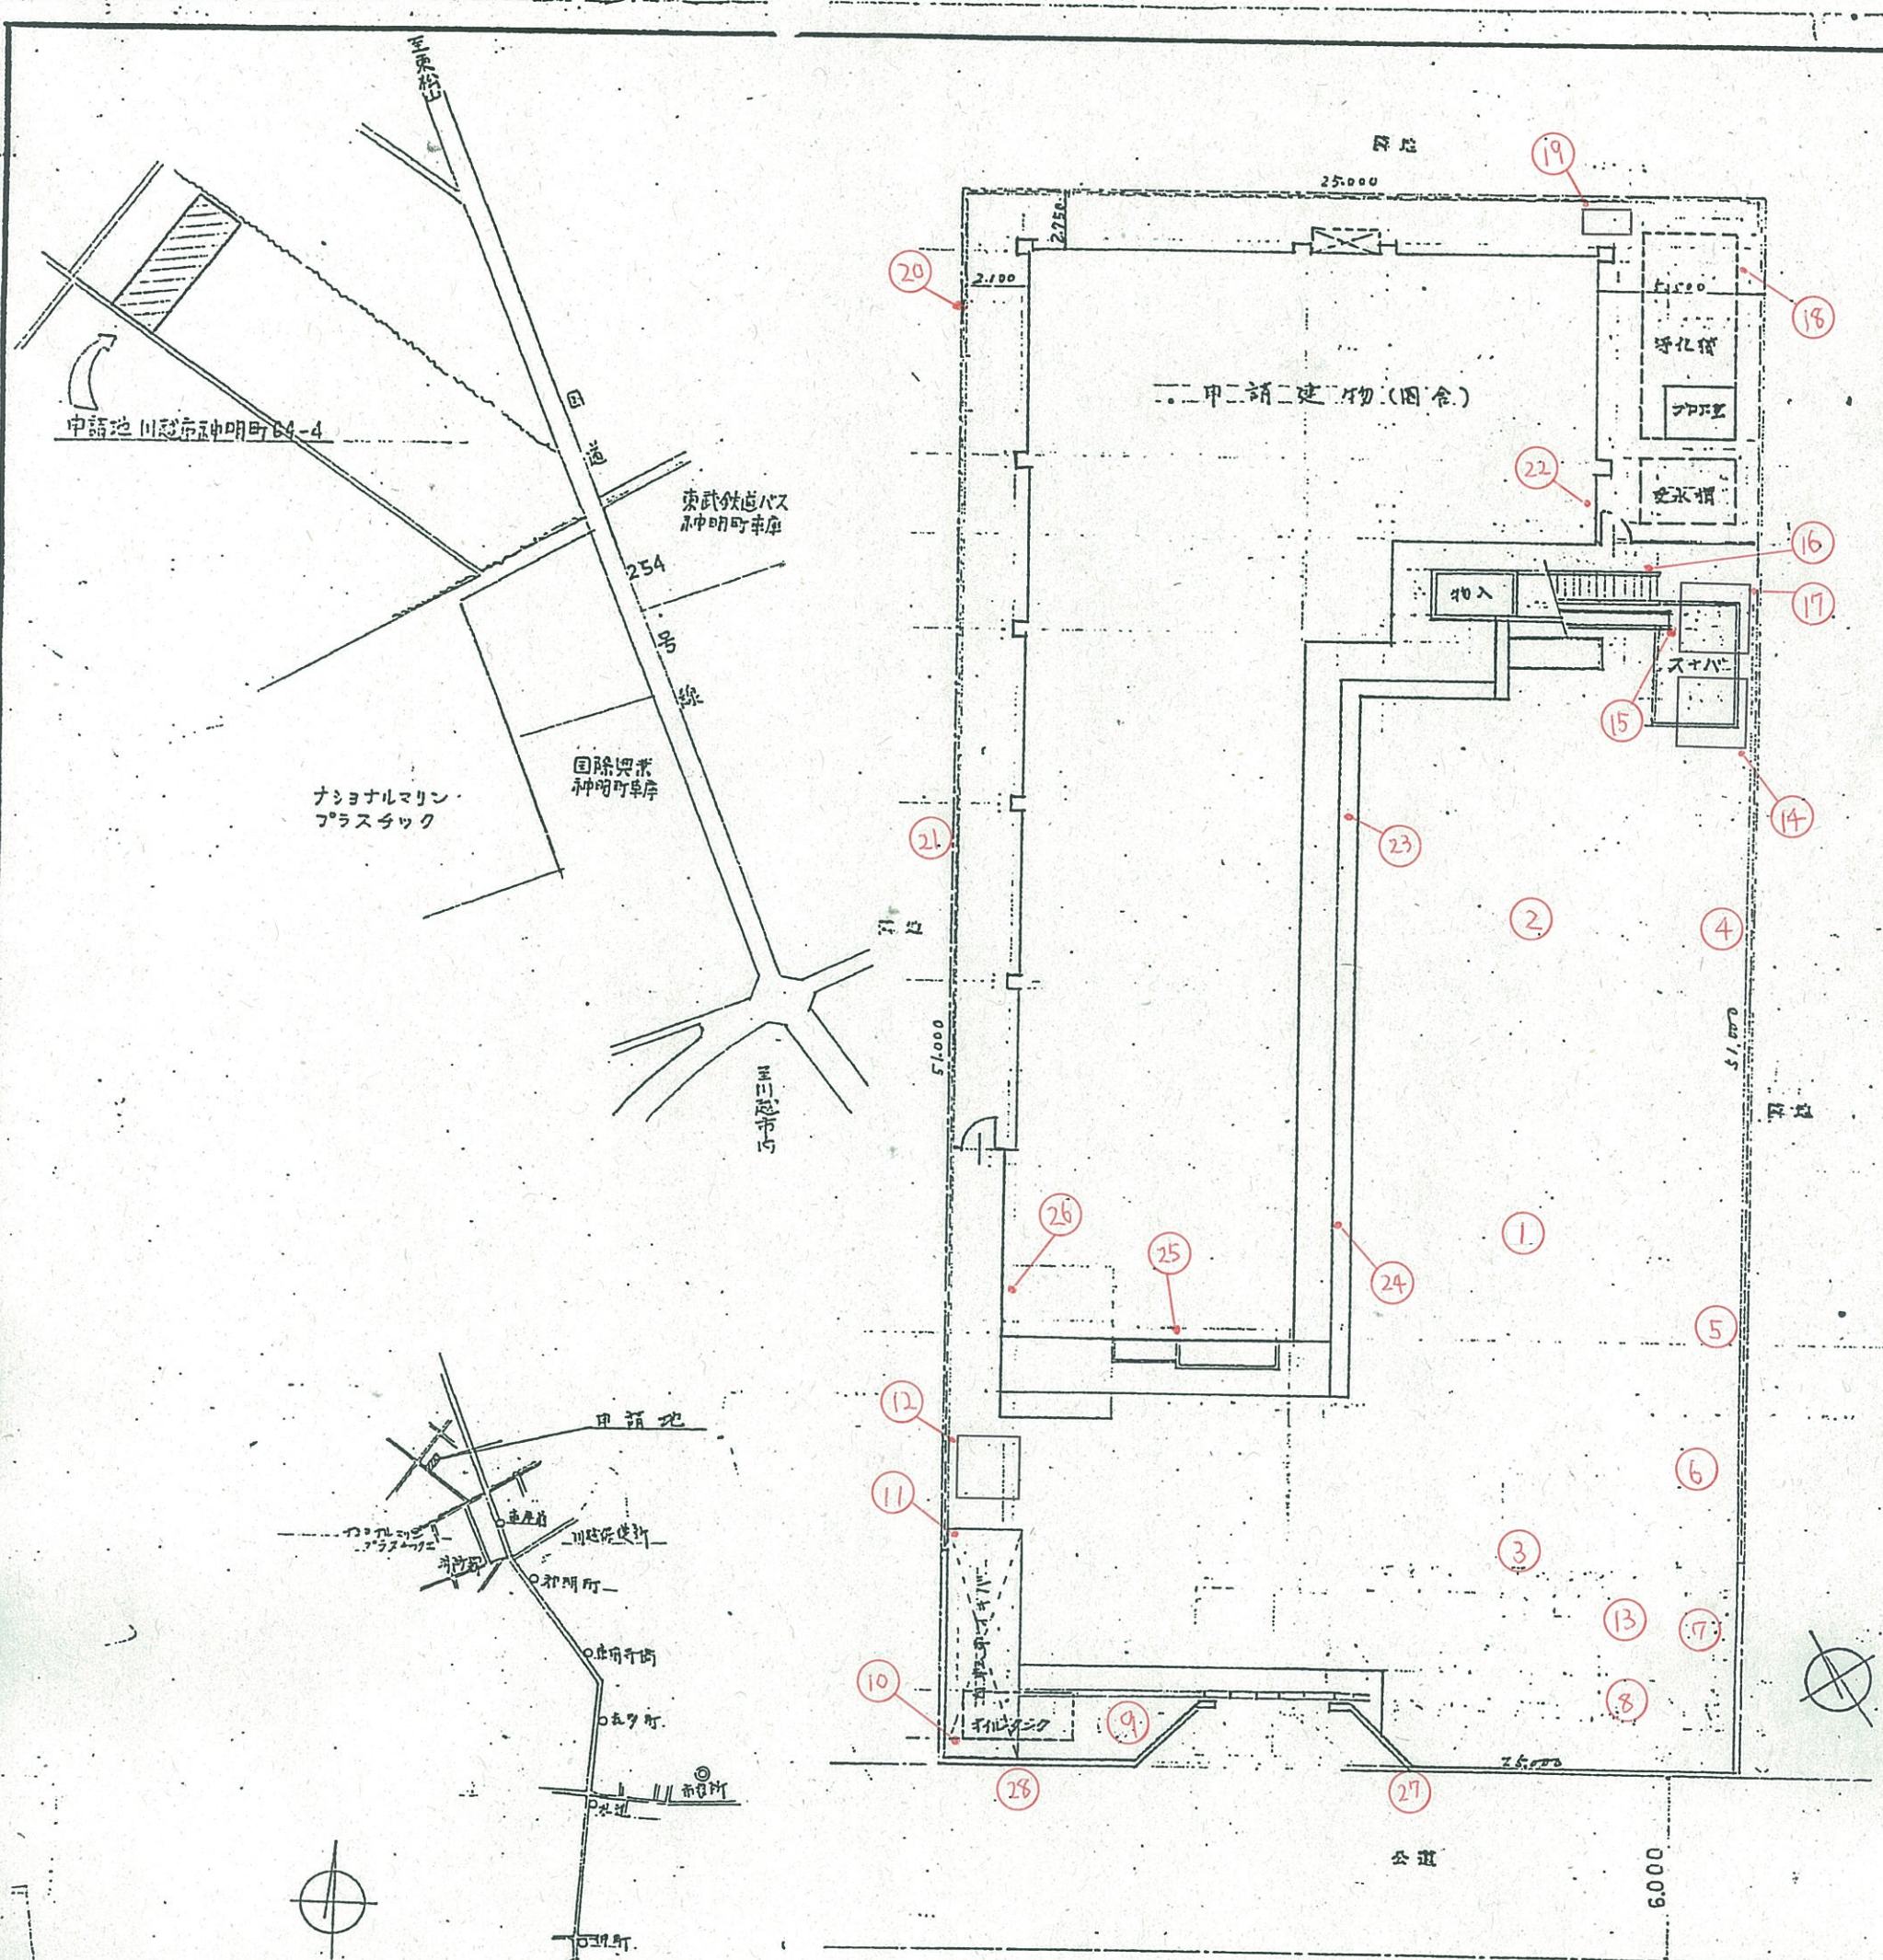

案内図

配置図 S 1:200

神明町保育園