

増美保育園 放射線量詳細測定結果(H25.2.4実施)

測定結果(単位: μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.06 範囲 0.05~0.07


[地上 5cm] 平均 0.07 範囲 0.06~0.08

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.23 μ Sv/h

すべての地点で対応の目安より低い値で問題の無い状況でした。

単位: μ Sv/h

地点No.	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
13	自転車置き場	0.06	0.07
22	旧園舎 雨樋	0.07	0.06
23	旧園舎 雨樋	0.07	0.05
25	自転車置き場	0.08	0.07

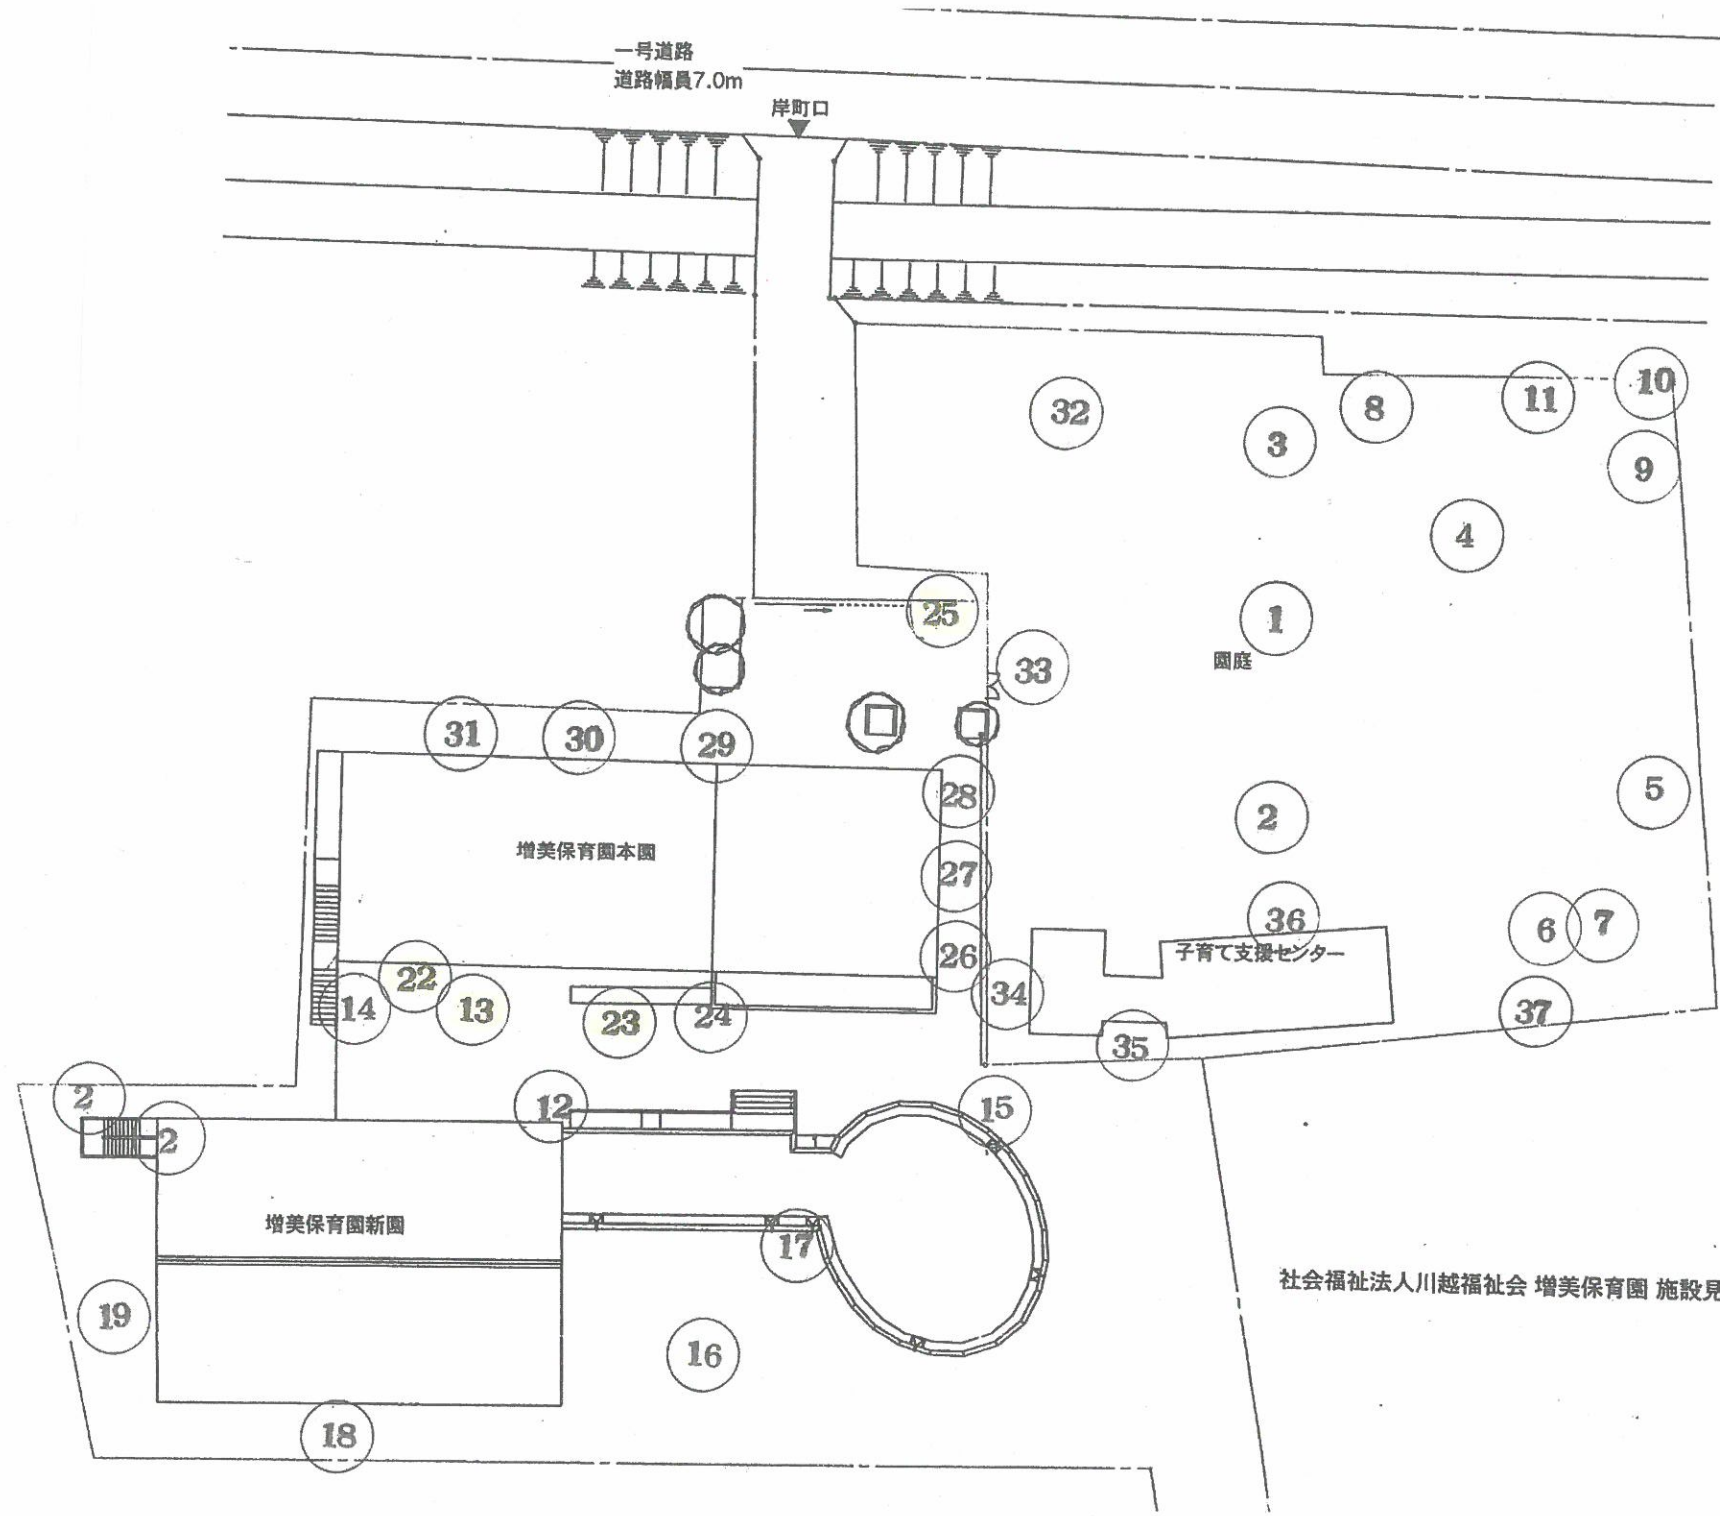

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 施設見取り図 縮尺 1/400