

はるかぜ保育園放射線詳細測定結果(12月5日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.07 範囲 0.05~0.11

[地上5cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.27



すべての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	砂場、中央	0.07	0.06
2	砂場、フェンス側	0.06	0.06
3	芝、砂場側	0.10	0.07
4	芝、中央	0.08	0.08
5	芝、プール側	0.06	0.06
6	遊具(カバ)、土	0.06	0.06
7	西側屋外遊戯場、フェンス側、土	0.06	0.06
8	滑り台(象)下、土	0.08	0.08
9	園庭西側角、土	0.09	0.08
10	遊具(うさぎ)	0.06	0.05
11	園庭、北側	0.09	0.09
12	滑り台(ヘリコプター)下、土	0.10	0.08
13	園庭、北東側	0.07	0.07
14	園庭、中央	0.06	0.06
15	園庭、東側フェンス側	0.08	0.08
16	滑り台(象)下、土	0.07	0.07
17	滑り台(象)付近	0.08	0.07
18	避難用スロープ下、土	0.27	0.11
19	避難用階段下、土	0.14	0.10
20	避難用階段下、コンクリート	0.08	0.08
21	玄関前、コンクリート	0.06	0.06

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h

はるかぜ保育園

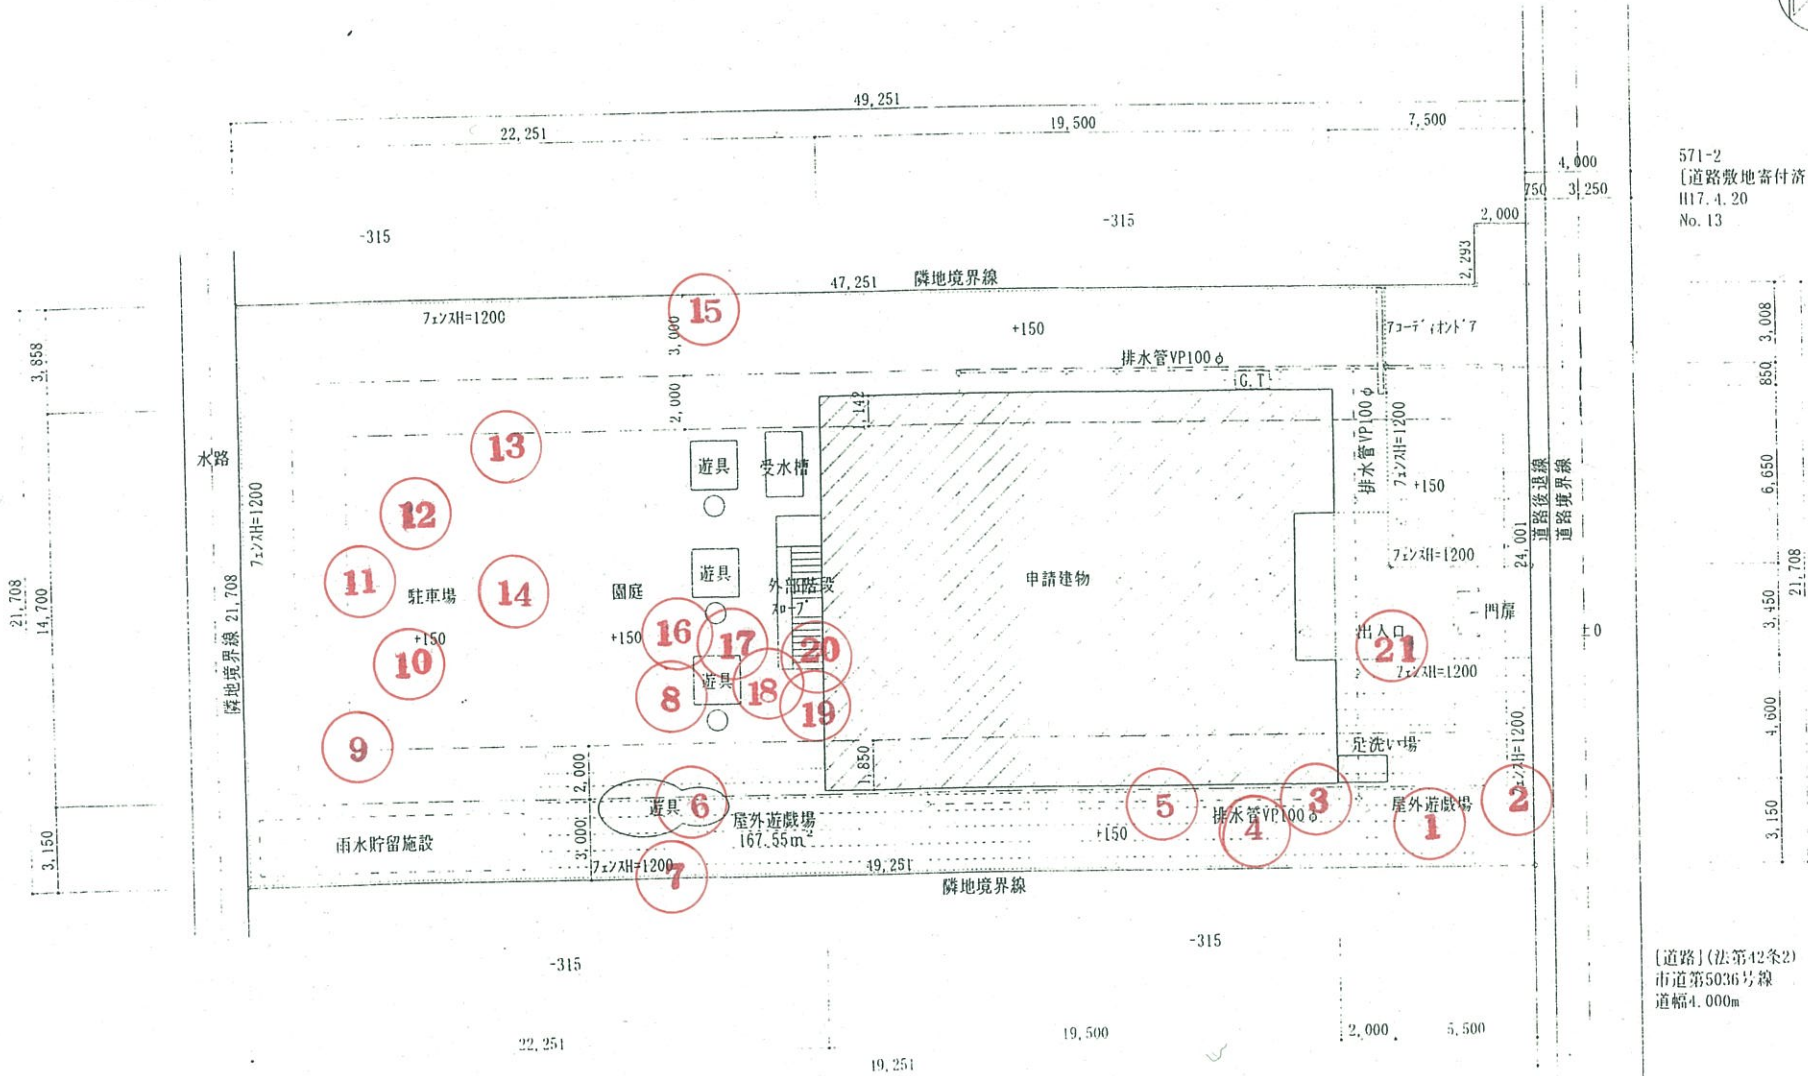

571-2
 [道路敷地寄付済]
 H17.4.20
 No. 13

[道路](法第42条2)
 市道第5036号線
 道幅4.000m