

古谷保育園放射線詳細測定結果(11月7日実施)

測定結果(単位: μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.08 範囲 0.07~0.17 → 除染後 平均 0.08 範囲 0.07~0.11

[地上5cm] 平均 0.14 範囲 0.06~1.02 → 除染後 平均 0.10 範囲 0.06~0.17


地上5cmで対応の目安を超えた2地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位: μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	鉄棒下(土)	0.08	0.07
2	すべり台降り口(北側)(土)	0.10	0.09
3	すべり台降り口(東側)(土)	0.10	0.08
4	南側角 常緑樹下(土)	0.07	0.08
5	のぼり棒脇(芝の上)	0.10	0.09
6	砂場(砂)	0.08	0.07
7	雨どい下(コンクリート)	0.09	0.07
8	雨どい下からコンクリート上を流れた先(土)	0.09	0.07
9	雨どい下からコンクリート上を流れた先(土)	0.16	0.09
10	プール脇(人工芝)	0.08	0.07
11	プール前水道集水マスの上	0.06	0.07
12	雨どい下(土)	0.14	0.08
13	雨どい下(土)	0.14	0.08
14	正門脇 出入口前(土)	0.12	0.08
15	正門前(土)	0.09	0.08
16	園庭中央 北側(土)	0.07	0.07
17	園庭中央(土)	0.07	0.08
18	園庭中央 南側(土)	0.08	0.07
19	調理室側の門の前(土)	0.10	0.09
20	調理室前の畑(土)	0.08	0.07
21	園舎裏 勝手口ドア前(土)	0.08	0.07
22	園舎裏 チャボ小屋前(土)	0.09	0.09
23	園舎裏 北西角(土)	0.08	0.07
24	園舎北側中央 雨どい下(土)	0.36	0.15
24-1	No.24除染後	0.15	0.11
25	園舎北東側 雨どい下(土)	1.02	0.17
25-1	No.25除染後	0.17	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安: 地上5cmで 0.30μ Sv/h、地上50cmで 0.25μ Sv/h

知事小屋

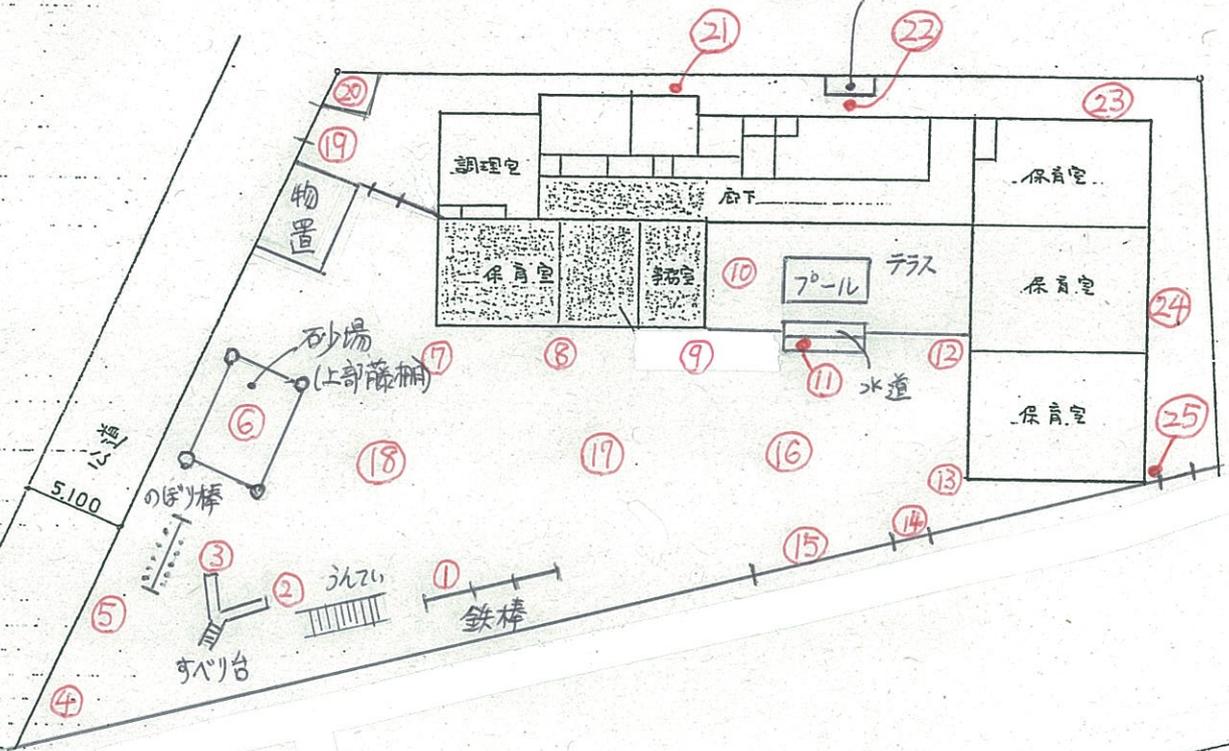

公道

