

名細保育園放射線詳細測定結果(10月18日実施)

測定結果(単位: μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.07 範囲 0.05~0.11



[地上5cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.15

全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位: μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	園庭中央	0.08	0.08
2	園庭東	0.07	0.07
3	園庭西	0.08	0.06
4	園庭西芝生	0.09	0.08
5	南側入口付近くぼみ	0.08	0.07
6	南側植え込み	0.08	0.07
7	中央南側花壇	0.08	0.09
8	南側鉄棒下	0.08	0.09
9	砂場中央	0.07	0.06
10	木製遊具下	0.07	0.07
11	ロープ遊具下	0.07	0.07
12	東側菜園	0.06	0.07
13	プール西側	0.09	0.07
14	シャワー排水口	0.06	0.06
15	プール北側雨どい出口	0.15	0.06
16	プール北側水道東側溝	0.09	0.05
17	駐車場中央	0.08	0.07
18	駐車場入口道路側溝	0.06	0.06
19	正面入口前	0.07	0.06
20	北西溜樹	0.12	0.11
21	北側室外機前植え込み	0.09	0.08
22	東側スロープ下	0.08	0.08

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

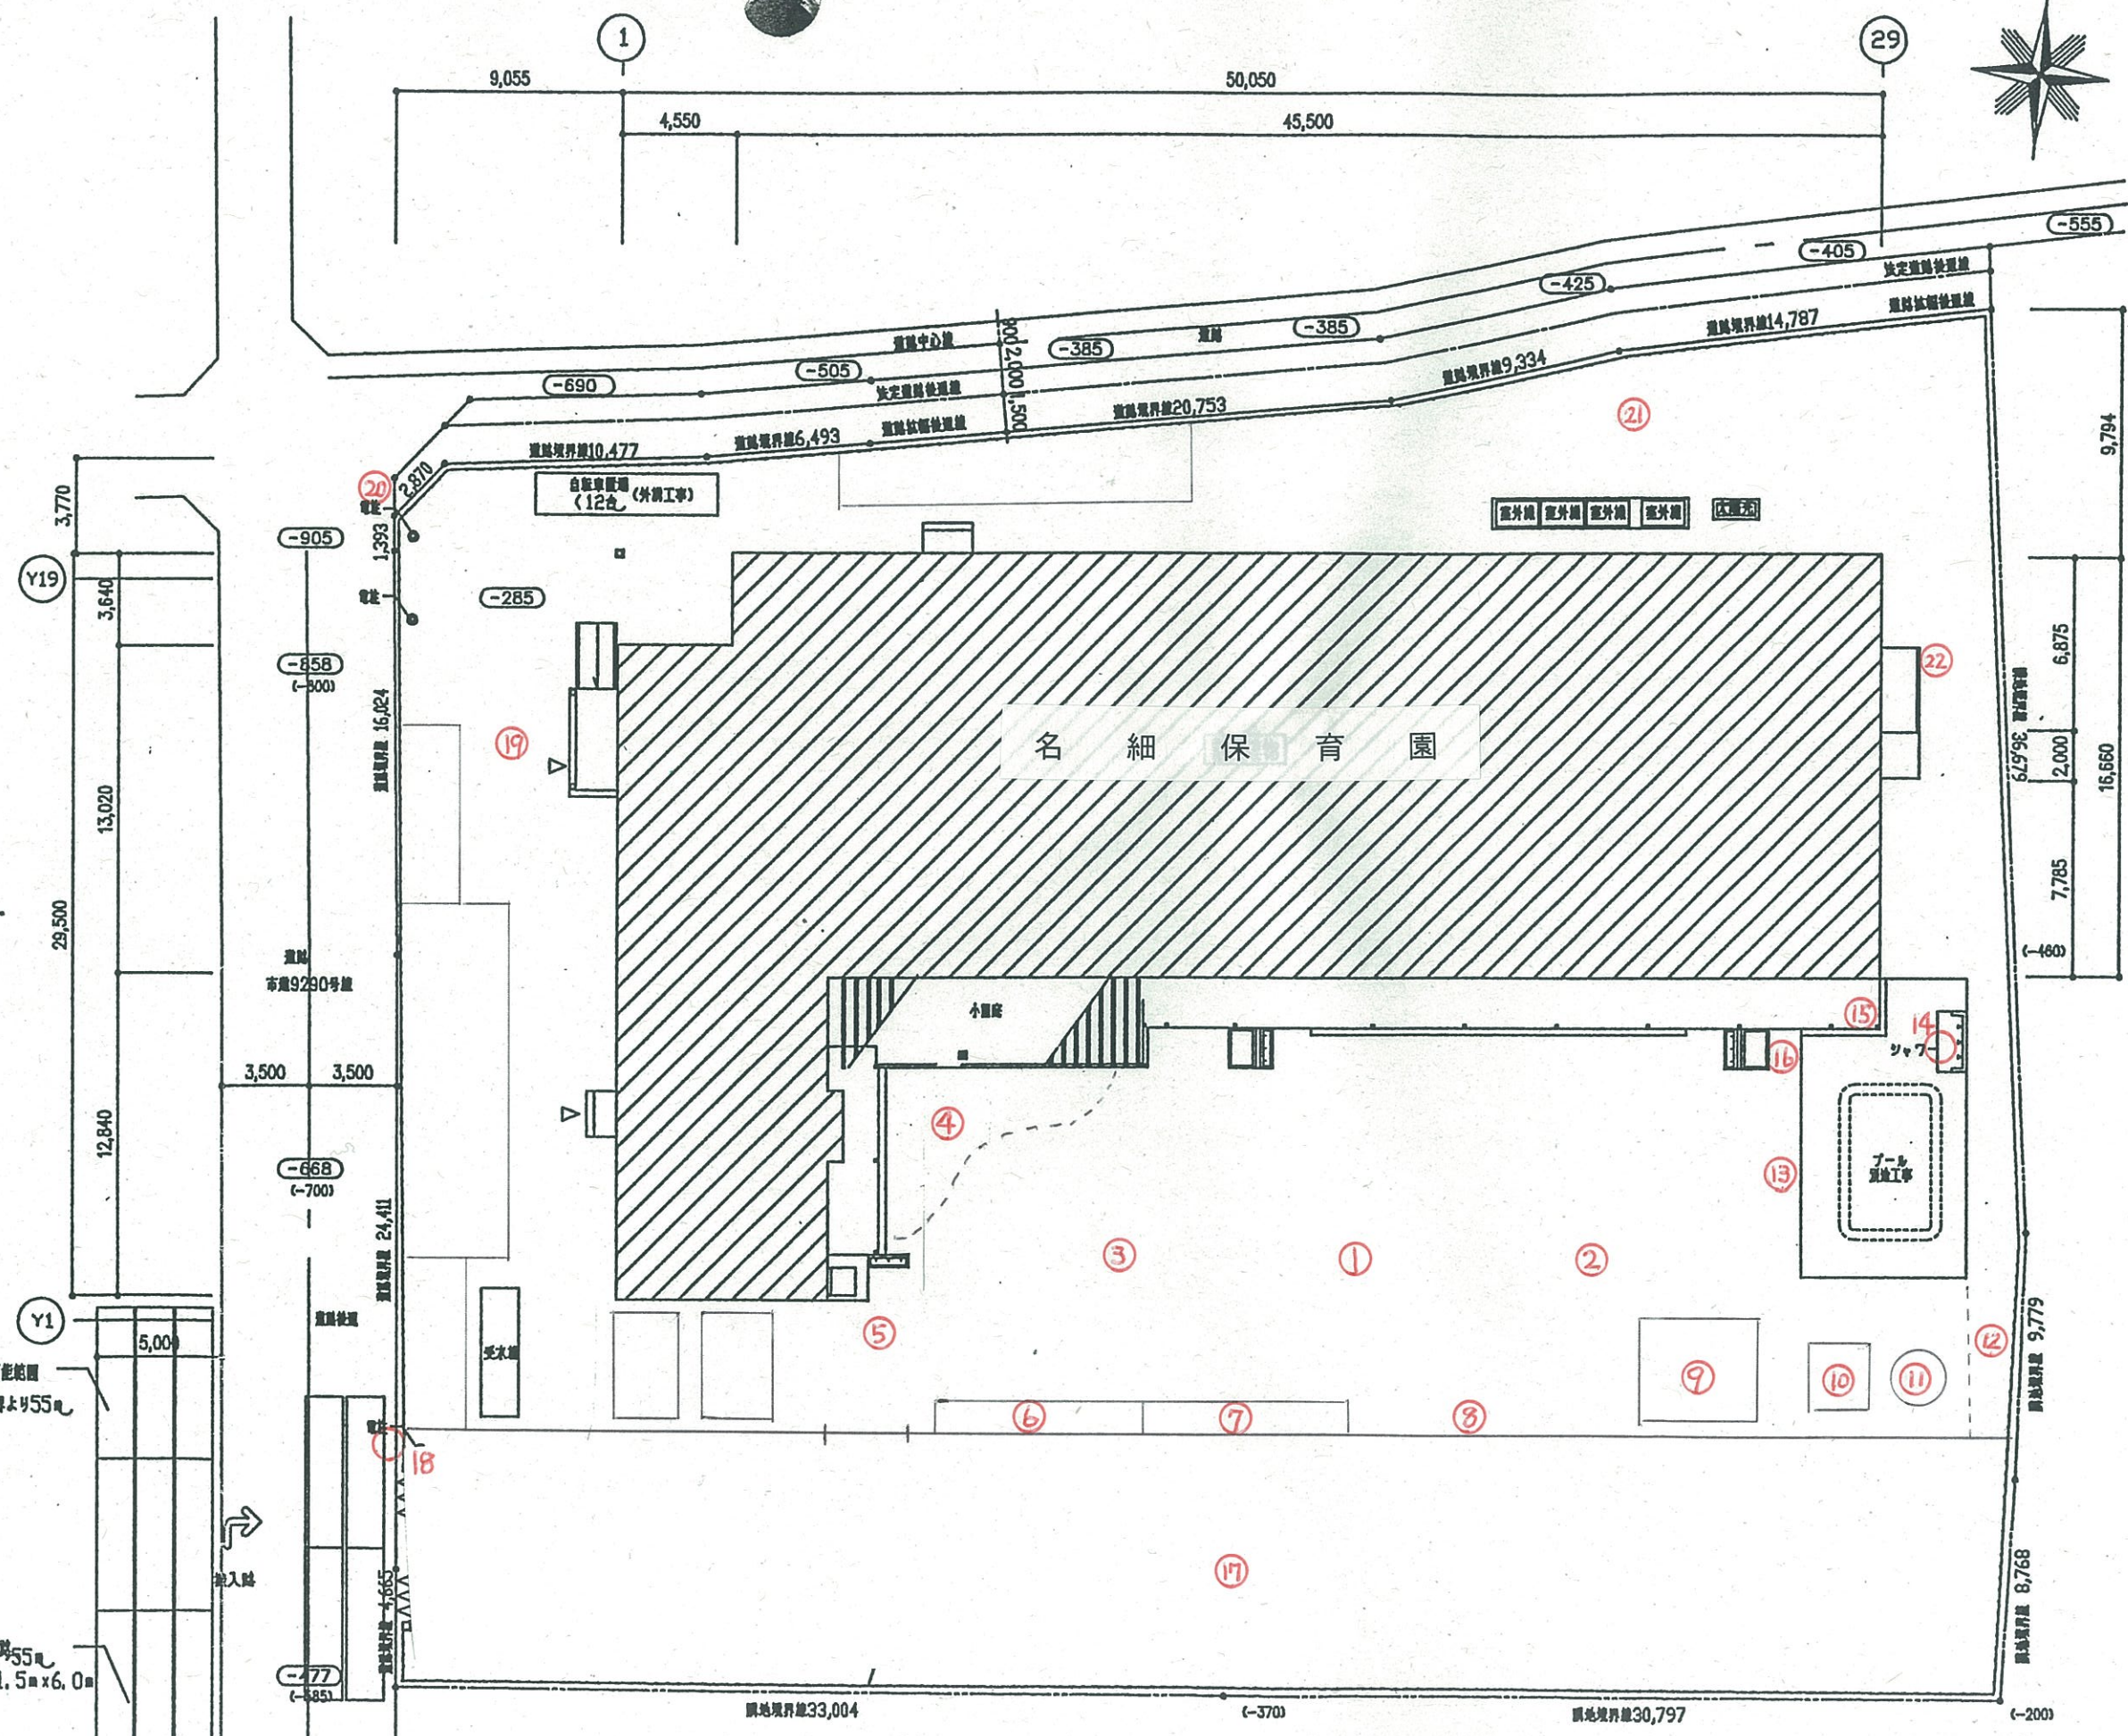

名 細 保 育 園

自転車駐輪場
(12台)
(外構工事)

窓外構 窓外構 窓外構 窓外構 (区画外)

小園庭

プレイ場
ツェツェ

使用可能範囲
道路境界より55m

仮設道路55m
敷設鉄板1.5m x 6.0m



出入口

Y1

Y19

1

29

20

21

22

19

4

3

1

2

13

15

14

16

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

現地境界線33,004

(-370)

現地境界線30,797

(-200)

9,055

4,550

50,050

45,500

(-905)

(-858)
(-300)

(-668)
(-700)

(-77)
(-385)

(-285)

(-690)

(-505)

(-385)

(-385)

(-425)

(-405)

(-555)

現地境界線10,477

現地境界線6,493

現地境界線20,753

現地境界線9,334

現地境界線14,787

現地境界線

3,770

3,640

13,020

29,500

12,840

5,000

3,500

3,500

現地境界線 24,411

現地境界線 17,665

9,794

6,875

7,785

(-460)

現地境界線 9,779

現地境界線 8,768

A