

# 上下水道局だより

暮らしの源、水道を考えよう

## 水道週間ポスターコンクールにご応募ありがとうございました 入賞おめでとう

第55回水道週間（6月1日～7日）の一環として行われた「平成25年度水道週間ポスターコンクール」には、市内小中学校23校ほかから力作1,232点が集まりました。

審査の結果、小学生115点、中学生21点が各受賞作品として選ばれ、7月6日～7日に川越市立中央図書館で入賞作品展が開催されました。以下の特賞受賞作品は全国水道ポスターコンクールに出品しております。



上戸小1年生  
時田 耀平さん



上戸小2年生  
加畑 美智さん



みんな上手だね




名細小5年生  
小峯 愛梨さん



鯨井中2年生  
原田 優奈さん



月越小4年生 愛瀬 千晴さん

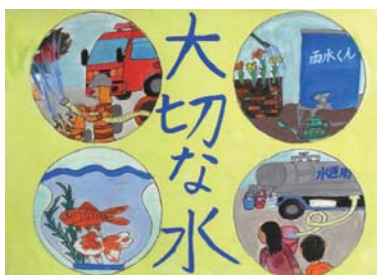

川越第一小6年生 平石 涼介さん



今成小3年生 下田 一花さん

## 受水場施設開放(施設見学会)を行いました

ポスターコンクールと同じく水道週間に合わせて、6月1日(土)に、川越市中福にある中福受水場の施設開放を実施しました。



当日は、ふだん見ることができない施設の各設備を受水場職員が説明しました。会場では節水コマの配布や水道アンケート調査も実施されました。



たくさんの市民の方々にご来場いただきました。

# 平成25年度から新しくなりました

## 上下水道局の組織改正を行いました

### 上下水道局

#### 経営管理部

- 経営総務課 ☎ 223-3061
- 経営企画課 ☎ 223-3062
- 給水サービス課 ☎ 223-3071

#### 事業推進部

- 下水道整備課 ☎ 223-0332
- 下水道維持課 ☎ 223-0331
- 水道施設課 ☎ 223-3075

上下水道事業経営の効率化とお客様サービスの向上のために、平成25年4月1日に上下水道局の組織改正を行いました。下記のとおり一部窓口が変更となりましたのでお知らせします。



### ■主な窓口の変更■

○漏水の調査および防止	水道施設課
○排水設備計画の審査および検査	下水道維持課
○雨水対策施設設置補助	
○事業所排水の水質指導など	
○開発に伴う下水道の指導	下水道整備課

## 新管理者が就任いたしました

### 管理者就任あいさつ

川越市上下水道事業管理者  
尾崎利則

平成二十五年四月一日付で川越市上下水道事業管理者に就任いたしました。

本市の水道事業は昭和二十八年に、下水道事業は大正十三年に創設されて以来、人口の増加や都市化の中、市勢の発展に伴い、拡張を続けてまいりました。今日では本市水道の普及率はほぼ100%に達し、市内のほぼ全域に水道水を供給しております。そして今、上下水道事業は施設建設の時代から維持管理の時代へと移行しつつあります。老朽化した施設や設備を更新するとともに、大規模な震災にも耐えうるよう整備するといっ



た、時代の要請によって変化する新たな課題に対応することが求められております。安全かつ良質な水道水の安定供給や、公衆衛生や河川等の水質保全に必要な下水道施設の整備を推進しつつ、新たな課題にも対応できるように経営基盤の確立に努めてまいります。今後とも上下水道事業への市民の皆様のご理解とご協力を心からお願いいたします。

## 「水の窓口：川越市上下水道料金センター」がオープンしました



■川越市上下水道局では、平成25年4月1日から上下水道料金の徴収及び受付等業務を第一環境株式会社に委託しました。

■水道の使用開始、中止の申し込みや水道料金等のお支払いは、新しく川越駅西口にオープンした「水の窓口：川越市上下水道料金センター」で主に受付を行っています。

### ご案内

「水の窓口」では今までより営業時間を延長し、平日・土曜日の午前8時30分から午後6時まで受け付けています。ぜひご利用ください。

【TEL】049-249-1911  
【FAX】049-248-2031  
【住所】川越市脇田本町10-16  
B0ビル地下1階

■これまでどおり、上下水道局の窓口(給水サービス課「料金サービスカウンター」)でも受付を行っています。(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

★問い合わせ：給水サービス課 ☎223-3071 E-mail:kyusui@city.kawagoe.saitama.jp

# 3階建て建築物への直結式給水について


川越市上下水道局では小規模受水槽の管理問題の解消と建築物の中高層化に対応するため、水道水を小規模受水槽を介さずに配水管から蛇口まで直接つなぐ直結式給水の普及を進めています。

## 3階建て建築物への直結式給水の主な建物用途及び適用要件は次のとおりです。

- ・ 対象建物が戸建て専用住宅、戸建て小規模店舗又は事務所付き住宅、共同住宅や小規模店舗ビル又は小規模事務所ビル（それらの併用ビルも可）、倉庫等、その他川越市上下水道局が認めた用途の建築物であること。
- ・ 口径50ミリメートル以上の配水管（水圧が基準値以上のもの）からの分岐であること。
- ・ 配水管からの取り出し口径は25ミリメートル以上で逆止弁を設置すること。
- ・ 設置するメーターの口径は20ミリメートル以上であること。
- ・ 改造により給水方式を変更する場合、給水サービス課と協議すること。

\* その他にも適用要件があり、実施要綱にて定めております。詳しくは給水サービス課へお問い合わせください。

- ・ 蛇口まで水道水を直接お届けできます。
- ・ 受水槽の点検・清掃が不要です。
- ・ 受水槽等のスペースが不要なため敷地を有効活用できます。
- ・ 配水管の圧力を利用するため、エネルギーを有効に活用できます。

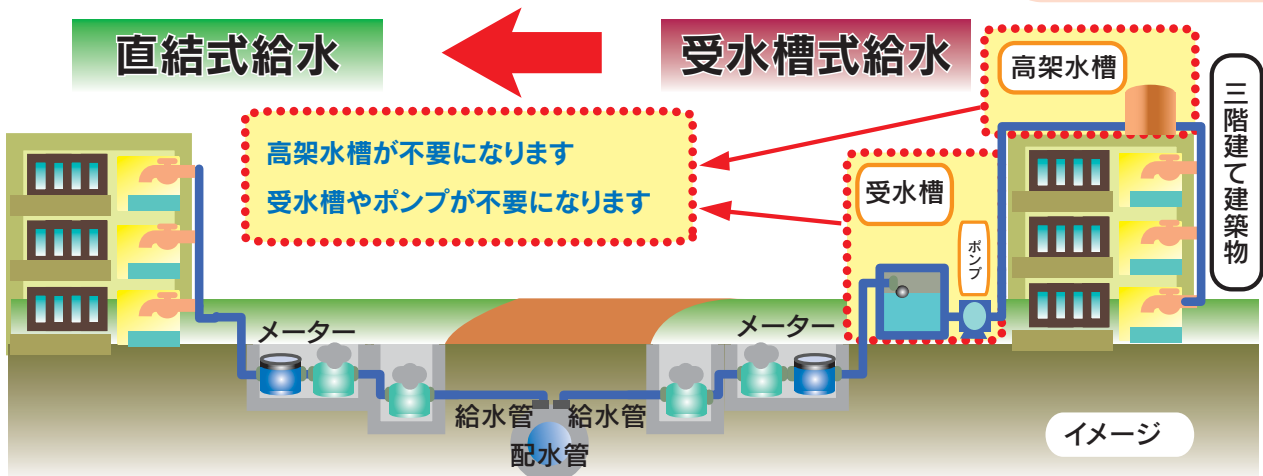

★問い合わせ: 給水サービス課 ☎223-3071 E-mail:kyusui@city.kawagoe.saitama.jp

## 平成25年度の予算について 主な予定事業

### 水道事業

経営の効率化を図るため組織改正を行い(右ページ参照)、水道管や浄水場などの施設整備を計画的かつ効果的に実施します。本年度の予算規模は、当初予算ベースで約95億3千万円(前年比約0.02% 200万円減)となっています。

#### ■主な事業とその概算額■

- 第二次浄水場整備事業(老朽化した浄水場の電気設備や滅菌設備を更新します。) 4億5千万円
- 老朽化した配水管の更新をします。(10,000m) 8億4千万円
- 震災時に備え、基幹管路の耐震化をします。(3,290m) 5億4千万円 等

### 下水道事業

本年度の予算規模は当初予算ベースで約95億6千万円(前年比約0.93% 9千万円減)となっています。

#### ■主な事業とその概算額■

- 汚水管の築造をします。(上寺山地内ほか7地内 3,055m) 4億円
- 雨水管の築造をします。(砂地内ほか1地内 374m) 3億4千万円
- 合流式下水道改善事業(大仙波地内に貯留施設及び連絡管の整備等をします。) 11億9千万円 等

詳しくは川越市ホームページ「財政事情の公表」をご覧ください。

# 安心・安全な水をとどけるために 水道水の水質検査を行っています

川越市上下水道局では、水道水の安全を守るために、水質検査計画を毎年策定し、計画に基づき、水道水の水源である地下水や蛇口から供給される水道水などの水質検査を実施しています。

## 蛇口における水質検査

市内20箇所において、色度・濁度・残留塩素の3項目の検査を毎日行い、水道水の安全確認を行っています。

また、そのうち8箇所において、水道法で定められた項目（水質基準50項目）について、毎月定期検査を実施しています。



★蛇口における水道水の検査の様子です。

上記8箇所を含めた12箇所においては、水質監視局が設置されており、常時、色度・濁度・残留塩素の3項目の監視をしています。

## 地下水の水質検査

市内に取水井戸は41箇所あり、全ての井戸において、定期的に水質検査を行っています。

地下水については、深さ200m程度の深井戸から取水しているため、水質は全般的に良好です。



★取水井戸における地下水の検査の様子です。

安全・良質な水道水を確保するため、水道水には水質基準値が定められています。検査は、水質基準が定められている項目以外にも、放射性物質、農薬類、ダイオキシン類などさまざまな項目について実施しています。

水質検査の結果は、全て基準値に適合していますので、安心して水道水をご利用ください。



川越市マスコットキャラクターときも

水質検査計画や水質検査結果の詳細については、川越市ホームページにおいても公開しています。

★問い合わせ：水道施設課 ☎ 223-3075 E-mail:shisetsu@city.kawagoe.saitama.jp

## 災害時に備えて

川越市上下水道局では、災害時に備えて平成18年度から災害用給水袋（容量6ℓ 使用例：右写真参照）の備蓄を開始しました。平成18年度は2,000枚、平成19年度以降は毎年4,000枚を購入し、市内の受水場、浄水場等に配備しています。

平成25年度に、購入総数は30,000枚に達し、応急給水時の配布用として備えます。

★問い合わせ：経営総務課 ☎ 223-3061 E-mail:keieisomu@city.kawagoe.saitama.jp

災害時の  
応急給水用  
の水袋型  
バック  
付  
き

